


# OPTIVEX ERV & HRV STANDARD OG TOP



Dit Optivex ERV/Optivex HRV aggregat er konstrueret med henblik på et absolut minimum af vedligeholdelse.

Det anbefales at skifte filtre en gang årlig og anlægget er udstyret med en indikator **"Filter tilstand"** som viser hvor lang levetid dine filtre har tilbage. Når der er 1 måned til filterskift vil displayet vise en **"Filter advarsel"** (fejlkode 02). Når filtrene skal skiftes vil displayet vise **"Filter alarm"** (fejlkode 01). Overhold filterskiftet, så du får det maksimale ud af dit ventilationssystem og sikrer den mest optimale og økonomiske drift.


# FILTERSKIFT OPTIVEX ERV & HRV

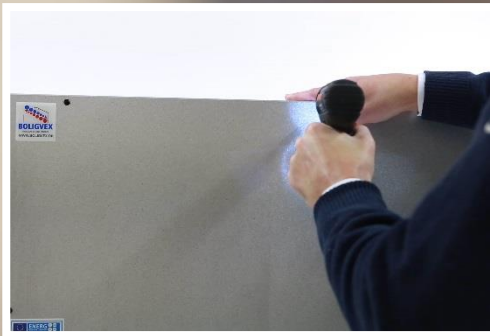

1.  
Demonter frontlågen.  
De 8 maskinskruer er  
forsynet med gevind af  
typen TX30.  
Aggregatet er forsynet  
med en mekanisme  
som automatisk  
stopper anlægget når  
frontlågen fjernes.




2.  
Udtag gamle filtre og  
bortskaf disse.  
Fjern blade, insekter  
og støv som ligger i  
anlægget med støvsu-  
ger eller en blød kost.  
Lameller på en 6-  
kantede varmeveksler  
rengøres på samme  
måde, hvis nødvendig.

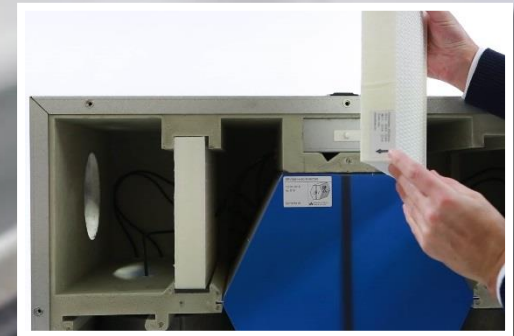

3.  
Indskyd nye filtre i  
slidserne.  
Label med – ➡  
Air Flow – skal pege  
ind mod midten af  
aggregatet.

Brug kun originalfiltre købt på [www.shop.boligvex.dk](http://www.shop.boligvex.dk)

# FILTERSKIFT OPTIVEX ERV & HRV

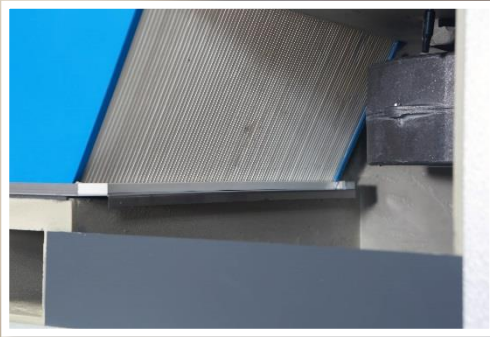

4. Ved skift af pollenfilter skal filter mærket "F7" monteres i den side af aggregatet hvor der er rørføring til huset tag – siden hvor den grå inddækningsplade er monteret. Filter mærket "M5" monteres i modsat side hvor der er rørføring til huset.

5. Monter frontlågen på aggregatet igen. De 8 maskinskrue strammes forsigtig til så lågen slutter tæt. Anlægget starter herefter automatisk igen.

6. Filter tilstand skal nulstilles når filteret er blevet skiftet. Anvend PIL-VENSTRE og PIL-HØJRE for at manøvrere til "Filter Skift" og hold ENTER nede i 3 sekunder. Observer, at alle markeringer i "Filter tilstand" ændres til fyldt.

Brug kun originalfiltre købt på [www.shop.boligvex.dk](http://www.shop.boligvex.dk)



**KUN ORIGINALFILTRE**  
Din sikkerhed for optimal drift og opretholdelse af garanti.  
Op til 50% større filterareal end billigere kopifiltre

Vælg kategori: [ Vælg kategori: ] Søg produkt: [ ] Indkøbskurven er tom! Indkøbskurv

Torsdag d. 22 december 2016

**Filtersalg**  
[Panelfiltre](#)  
[Posefiltre](#)  
[Danfoss](#)  
[Novus 450](#)  
[Indkøbskurv](#)  
[Forside](#)

**Info:**  
[Personlige oplysninger](#)  
[Bestilling](#)  
[Betalning](#)  
[Levering](#)  
[Reklameringsret](#)  
[Fortrydelsesret](#)  
[Leveringstid](#)  
[Ordrestatus](#)  
[Cookie Information](#)

**Links:**  
[Boligvex ApS](#)

Alle priser er incl. moms

  
**Velkommen til Boligvex webshop**  
 Boligvex ApS tilbyder markedets mest innovative og effektive boligventilationsanlæg Optivex ERV og Optivex HRV.  
 På webshoppen kan du bestille erstatningsfiltre til det årlige filterskift.  
 Køb kun originalfiltre fra Boligvex hvis du vil bevare din produktgaranti samt sikre optimalt indeklima og optimal driftsøkonomi og levetid på dit anlæg.  
 Ønsker du et servicebesøg i forbindelse med filterskift så kontakt Boligvex på Email: salg@boligvex.dk

---

**Optivex F7 - Pollenfilter**  
 Pollenfiltersæt bestående af 1 stk. M5 og 1 stk. F7-filtre  
 [ [Læg i kurv](#) ]  
**Pris: DKK 700,00**

---

**Optivex M5-standardfiltersæt**  
 Filtersæt bestående af 2 stk. M5-filtre  
 [ [Læg i kurv](#) ]  
**Pris: DKK 575,00**

## Erstatningsfiltre

Standardfiltrene, der anvendes i Optivex ERV & HRV, er klasse M5 (tidligere kaldet F5) til indblæsningsluft og afkastluft. Et M5-filter har en gennemsnitlig virkningsgrad på mellem 40 og 60 % over for partikler, der er større end 0,4 µm.

Hvis du eller medlemmer af din familie lider af allergi, bør i vælge et pollenfiltersæt, der effektivt filtrerer pollen fra – et så kaldt F7-filter. Vores F7-filtre har en gennemsnitlig virkningsgrad på mellem 80 og 90 % over for partikler der er større end 0,4 µm. Afkastluftfiltret påvirker ikke indeklimaets kvalitet, så det kan forblive klasse M5.

Standard filtersæt (sæt af to stk. M5-filtre):  
 Optivex M5 - Standard - PFS-5/5-430-220-44

Pollen filtersæt (sæt af et M5 og et F7-filtre):  
 Optivex F7 - Pollenfilter - PFS-5/7-430-220-44

Alle Optivex filtre overholder kravene i den nye filternorm DS/EN 779:2012

Filter bestilles på vores webshop: <http://shop.boligvex.dk>

Brug kun originalfiltre købt på [www.shop.boligvex.dk](http://www.shop.boligvex.dk)